


VSTUP  
||  
B

VSTUP I  
⇐

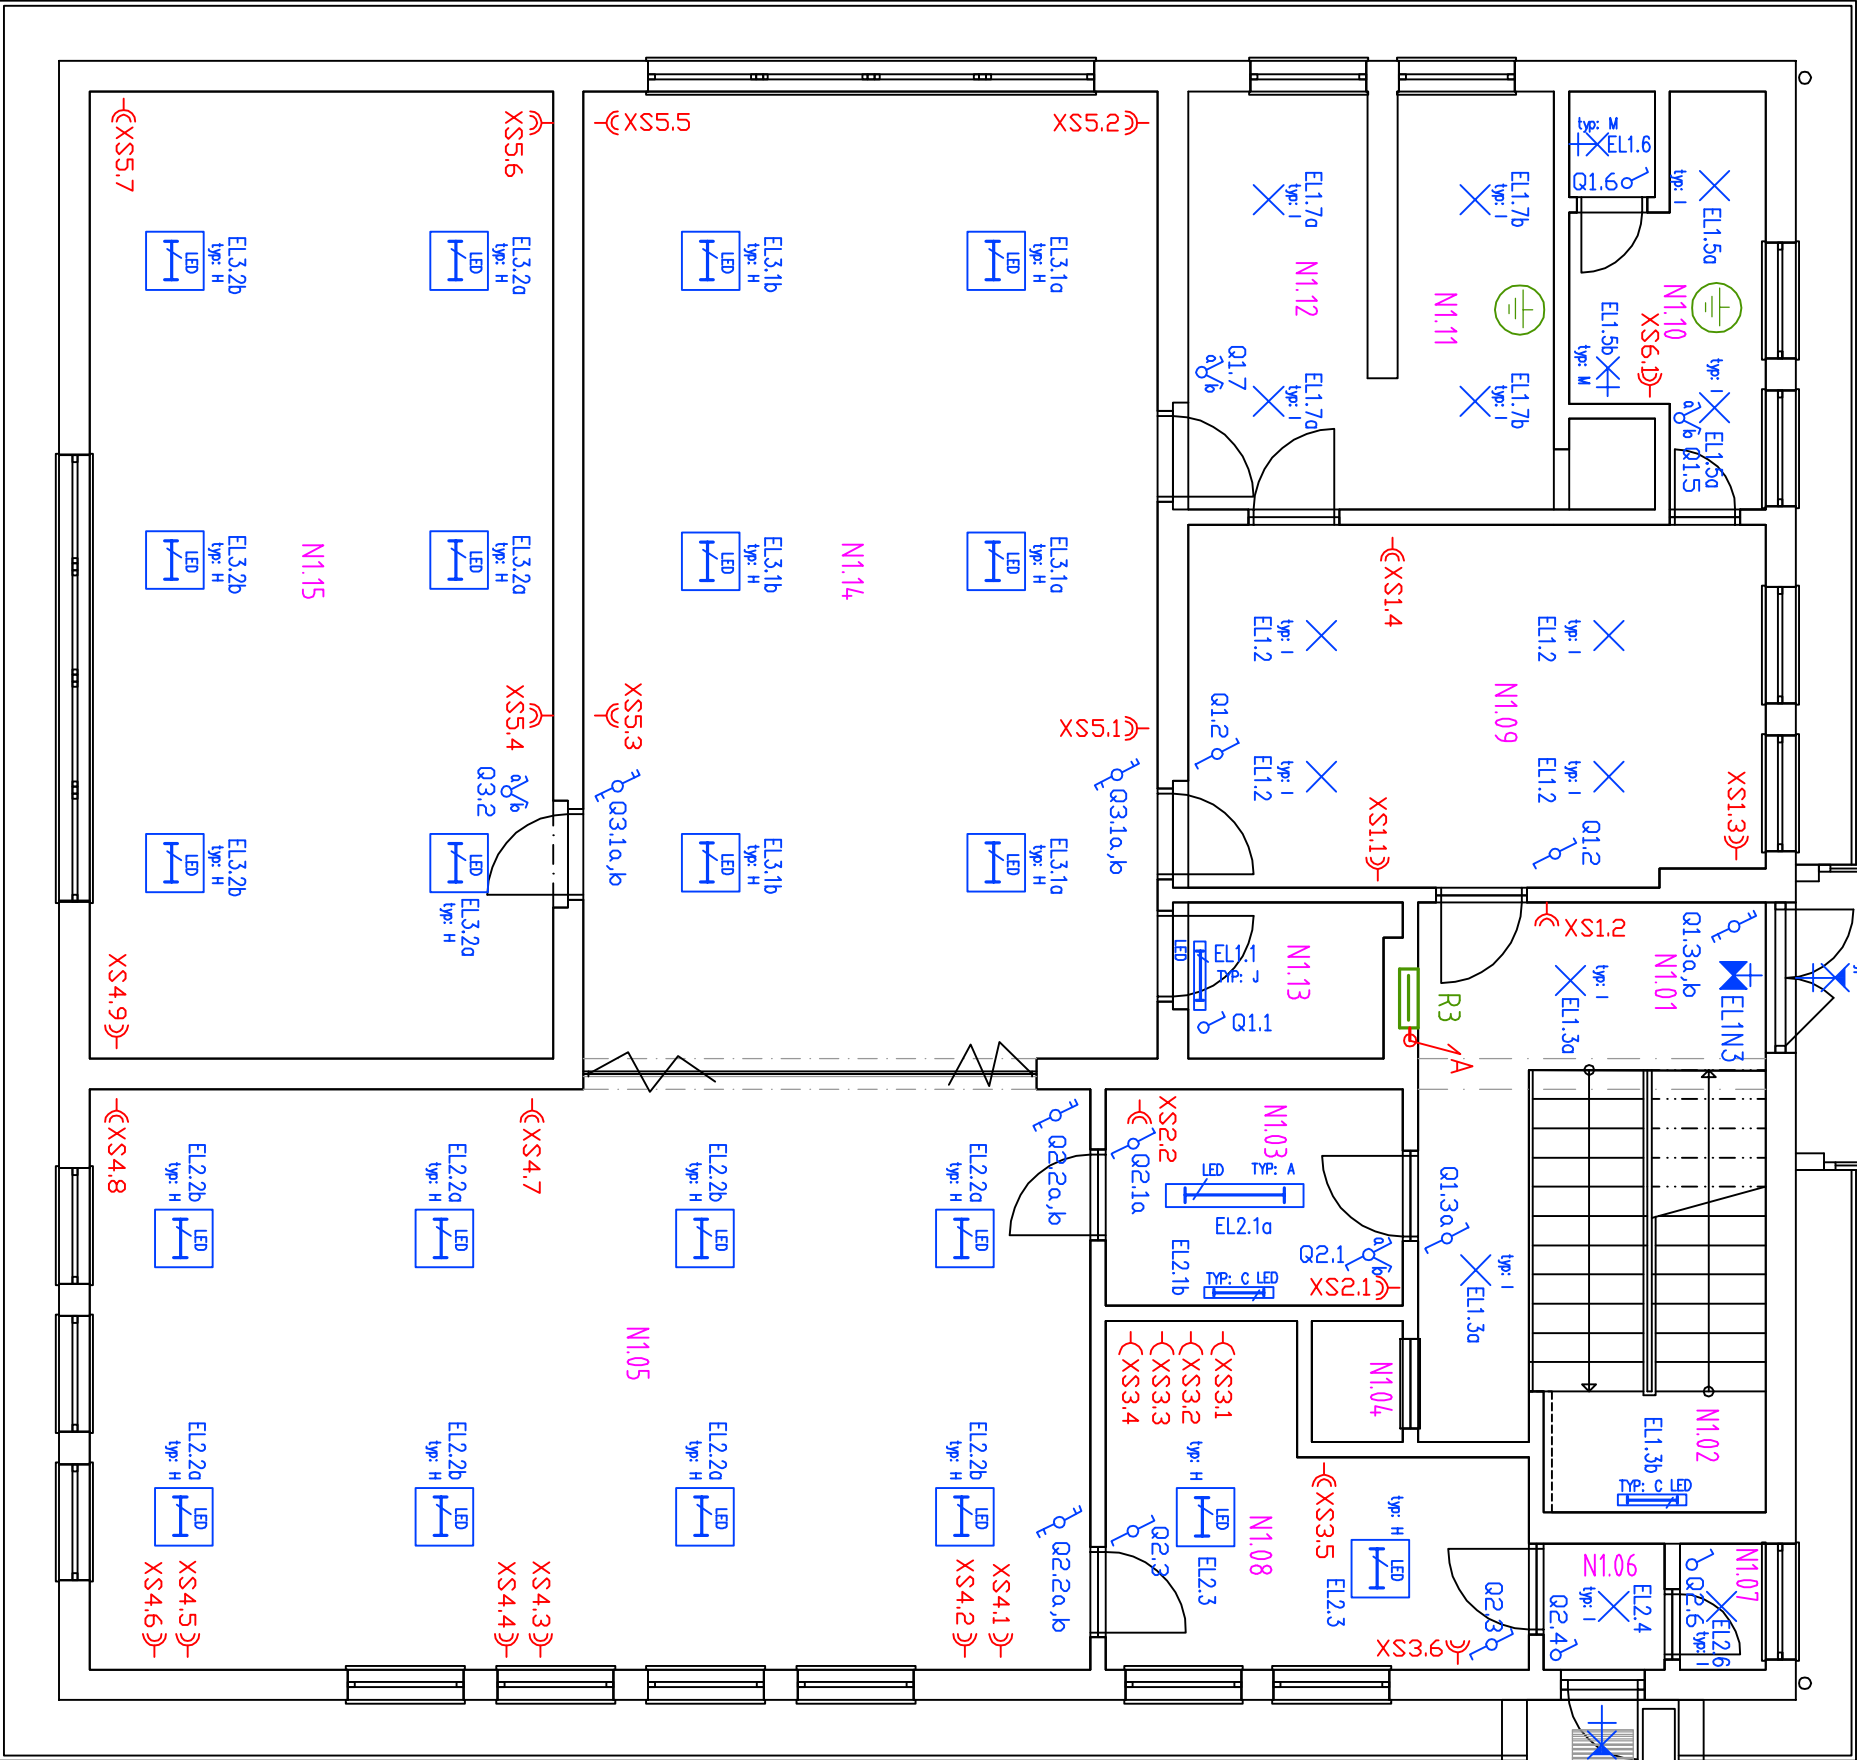

NAPŤOVÉ SÚSTAVY:

~3/PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C	~3/PE/N AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S
~3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-S	

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

Živé časti: Izoláciou, krytmi na zariadeniach

Neživé časti: Samočinným odpojením od napájania v sieti TN, doplnkovým pospájaním a prúdovým chráničom

PROSTREDIE A TRIEDY VONKAŠÍCH VPLYVOV:

Pozri súčasť PD: Protokol určenia prostredia a vonkajších vplyvov č. 16/17

LEGENDA MIESTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZOV	PLOCHA	POZNÁMKY
N1.01	ZÁDVERIE	10,00	-
N1.02	SCHODISKO	10,12	-
N1.03	PRIPRAVA JEDÁL	6,48	-
N1.04	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	1,15	-
N1.05	PRACOVNÁ	58,00	-
N1.06	ZÁDVERIE	1,62	-
N1.07 *	WC	1,12	-
N1.08	RIADITEĽNA	11,56	-
N1.09	ŠATŇA DETÍ	20,78	-
N1.10 *	UMÝVAREŇ ZAMESTNANCOV	6,89	-
N1.11 *	UMÝVAREŇ	7,48	-
N1.12 *	WC DETÍ	7,81	-
N1.13	SKLAD HRAČIEK	3,23	-
N1.14	HERŇA	55,94	-
N1.15	SPÁĽŇA	44,32	-

\* INŠTALÁCIU REALIZOVAŤ V ZMYSLE  
STN 33 2000-7-701



HLAVNÝ PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	OBJEDNÁVATEĽ:
ING. ŠTEFAN JURENKA	ING. PETER ZEMAN	ING. PETER ZEMAN	ING. PETER ZEMAN	OBC MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN Č.803 MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN 908 71
MIESTO VÝSTAVBY	MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN Č.339, Č.PARCELY 732/110, 732/111, 732/112			IČO: 003 097 37
ZHOTOVITEĽ PD	EKOTOP, S.R.O., SPŮTNIKOVÁ 29, 821 02 BRATISLAVA			
STAVBA	ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN			DÁTUM: 08/2017
STUPEŇ PROJEKTU	PROJEKT NA STAVEBNÉ POVOLENIE			REVIZIA: 00
PROFESIA	ELEKTROINŠTALÁCIA			FORMÁT: 2 x A4
PREDMET VÝKRESU	SO-01 MATERSKÁ ŠKOLA SVETELNÉ A ZASUVKOVÉ OBVODY - 1.NP			MIERKA: 1:75
				VÝKR. Č.: ČÍSLO PÁRE:
				F-02